



KLIMATYZACJA

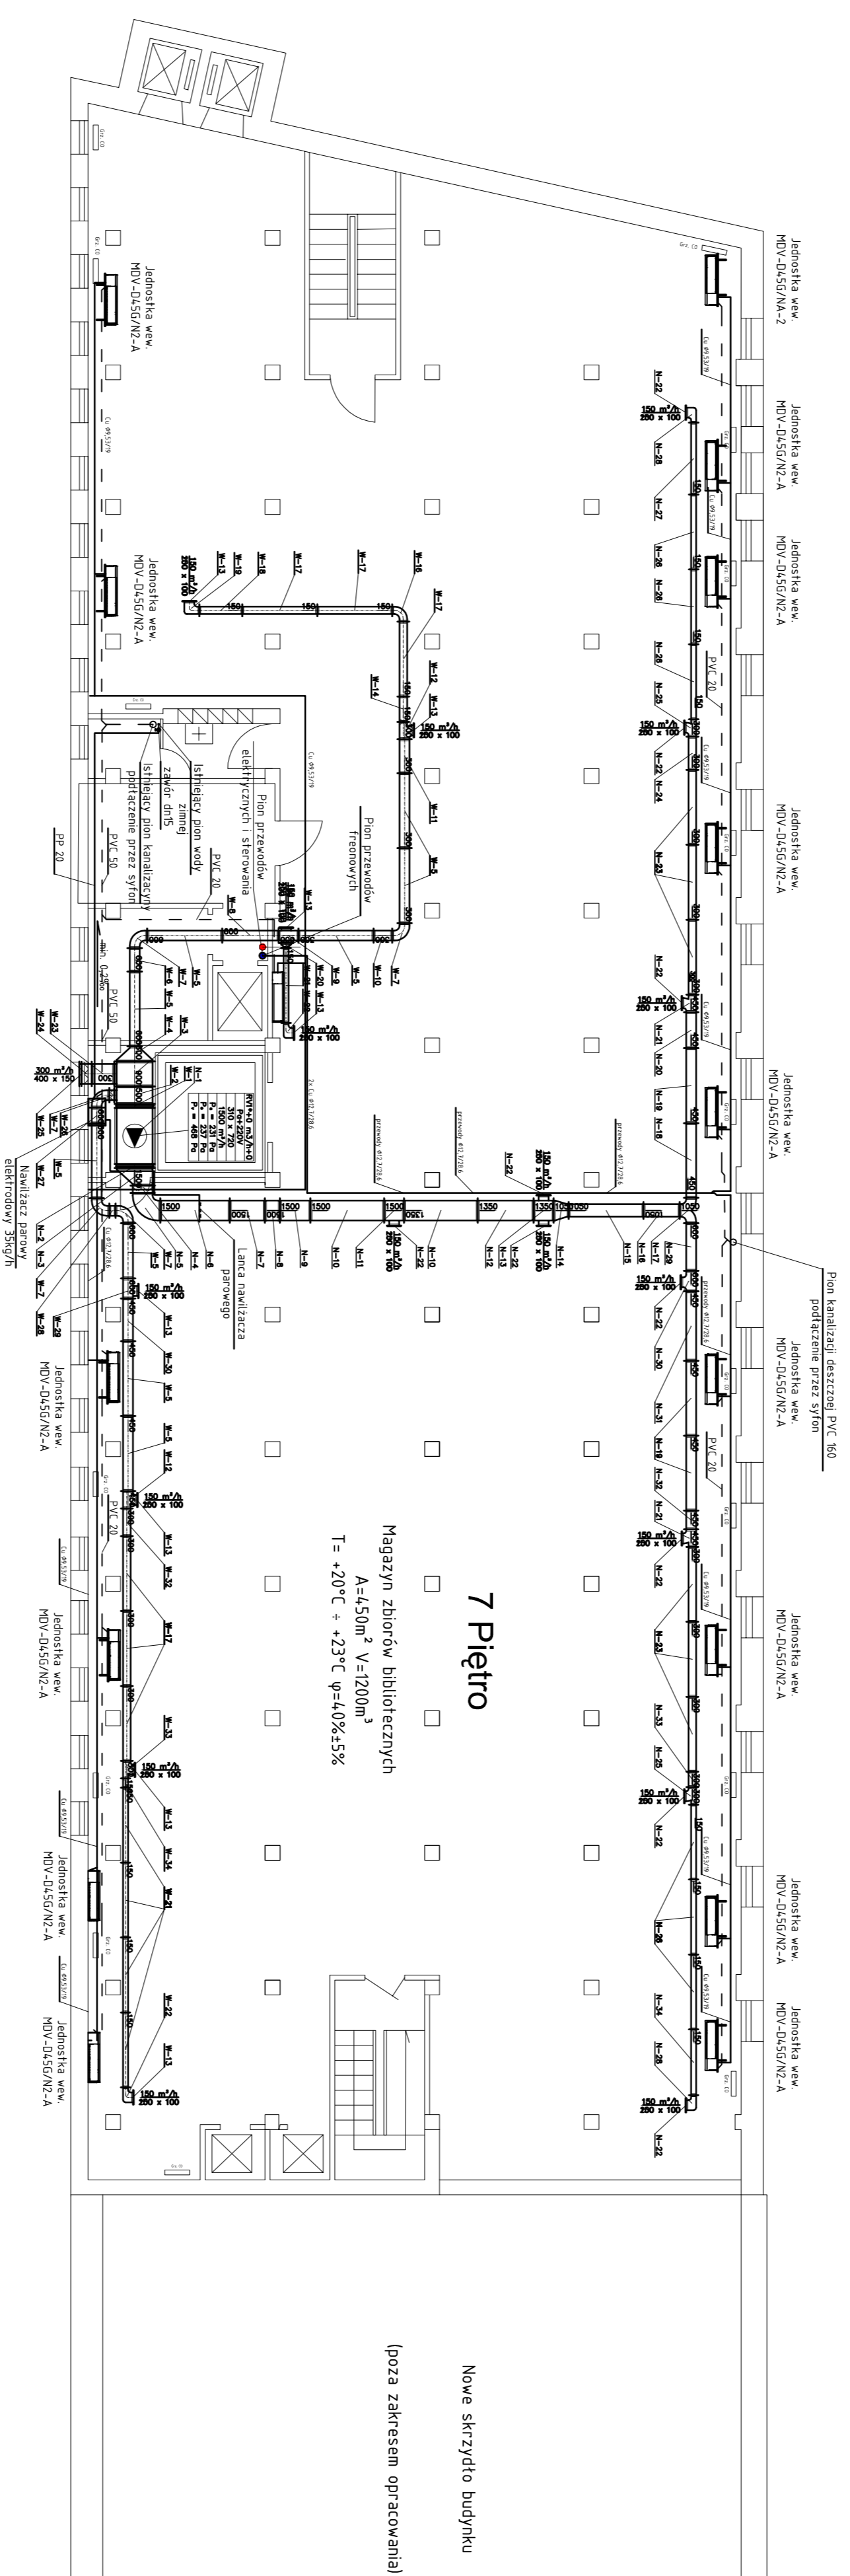

7 Piętro

Magazyn zbiorów bibliotecznych
 $A=4,50m^2$ $V=1200m^3$
 $T = +20^{\circ}C + +23^{\circ}C$ $\varphi=40\% \pm 5\%$

Nowe skrzydło budynku
 (poza zakresem opracowania)

 ul. Koszycowska 26/28 01-590 Warszawa tel. 22 627 32 81, 22 617 02 02	Wykonawca: Budimex ul. Koszycowska 26/28 01-590 Warszawa tel. 22 627 32 81, 22 617 02 02	Projekt: Projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji 08.2011	Wykonawca: Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy ul. Koszycowska 26/28, 00-590 Warszawa 01	Nazwa projektu: RZUT VII PIĘTRA Klimatyzacja
	Wykonawca: Budimex ul. Koszycowska 26/28 01-590 Warszawa tel. 22 627 32 81, 22 617 02 02	Projekt: Projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji 08.2011	Wykonawca: Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy ul. Koszycowska 26/28, 00-590 Warszawa 01	Nazwa projektu: RZUT VII PIĘTRA Klimatyzacja